



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MIASTA LEGNICA

IM.RZP.271.242.24.2012

Legnica, 12.11.2012r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt AGD i narzędzia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego” *współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 – z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 24 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowieź):

Zamawiający ponumerował zapytania kolejno-narastając.

Pytanie nr 1:

1) Str.4 poz.13 Szafa 2/3 witryna

Pytanie: jak rozumieć to określenie? Czy ma to być szafa – regał aktowy, w którym 2/3 to regał otwarty z 2 półkami a 1/3 to część z drzwiami i 1 półką?

Odpowiedź:

Tak ma to być szafa – regał aktowy, w którym 2/3 to regał otwarty z 2 półkami a 1/3 to część z drzwiami i 1 półką.

Pytanie nr 2:

2) Str. 19 poz.7 Stolik komputerowy – zmieniono opis stolika w porównaniu z opisem stolika na str. 9 poz.43 dodano nadstawkę na monitor oraz półkę pod blatem stolika na drukarkę.

Pytanie: czy można wykonać stolik taki sam jak w opisie na str.9 poz. 43 ?

Odpowiedź:

Stoliki komputerowe wykazane w na str. 9 poz. 43 i, na str. 19 poz. 7 należy wykonać o wymiarach około dł. 75x szer. 60cm z nadstawką na monitor, nie montowaną na stałe, bez półek pod blatem.

Pytanie nr 3:

3) Str.20 poz.8 Biurko ze stanowiskiem na komputer ma posiadać półkę 45 cm pod blatem na np. drukarkę.

Pytanie: czy można zrezygnować z tej półki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy zaproponować biurko bez półki pod blatem.

Pytanie nr 4:

4) Str.20 poz.9 Biurko

Pytanie: czy konieczne są dwa kontenery podbiurkowe? Może wystarczy jeden kontener, bo przy dwóch kontenerach może być mało miejsca na krzesło.

Odpowiedź:

Można zrezygnować z jednego kontenera, należy pozostawić kontener z jedną szufladą zamkniętą na zamek, 1 półka i drzwiczki zamykane na zamek.

Pytanie nr 5:

W załączniku nr 6 – opis przedmiotu zamówienia jest niżej wymieniony zapis:

2 Stół Składany DOMINO –25, na podstawie metalowej , nogi chrom lub aluminium

Wymiar około 157cm x80cm x wys.76cm – 10 szt.,

z systemu stół trapezowy –3 szt.

Podstawa składana chromowana z profilu stalowego o przekroju rurowym.

Błat z płyty 25 mm dwustronnie melaminowanej - krawędzie oklejone na gorąco 2 mm obrzeżem

PCV. Kolory blatu – jasny dąb, dąb rustikalny lub podobny

Stół prostokątny- 10 szt.

Stół trapezowy- 3 szt.

W związku z powyższym pytanie brzmi – co rozumie Zamawiający poprzez sformułowanie „z systemu stół trapezowy” oraz jakie mają być wymiary stołu ?

Odpowiedź:


Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stoły trapezowe - 3 szt. mają na celu umożliwienie ustawienia stołów w formie podkowy jak na niżej przedstawionym rys.

Elementy do zestawiania ze sobą - DOMINO-25 SYSTEM: prostokąt, trapez

Stoły DOMINO-25 – złożone



Stoły Domino-25 i krzesła Spagna.

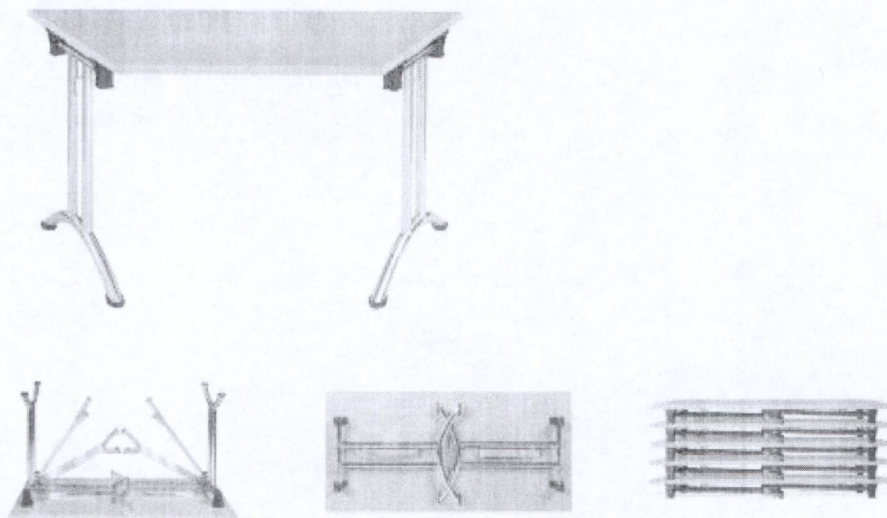

Stół konferencyjny o trapezowym blacie Domino wymiary około 76cm wysokości, 67,5cm szerokości oraz 135cm długości blatu.


Pytanie nr 6:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz w pozycji 86 oraz 61 ujęte zostały urządzenia: dozownik do mydła, podajnik na ręczniki, kosz na odpady, lustro oraz szczotka WC. Z planów budynku wynika, że w opisanych pomieszczeniach będą się znajdowały „TOALEY”. Stąd też pytanie: czy w opisie punktów nr 61 oraz 86 nie brakuje pozycji- podajnik na papier toaletowy Jumbo? wnioskując z opisu pozostałych urządzeń podajnik powinien być wykonany z tworzywa ABS i być zamykany na kluczyk.

Odpowiedź:

Tak, w pozycjach 61 oraz 86 należy dopisać i wyliczyć podajnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS i ma być zamykany na kluczyk.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

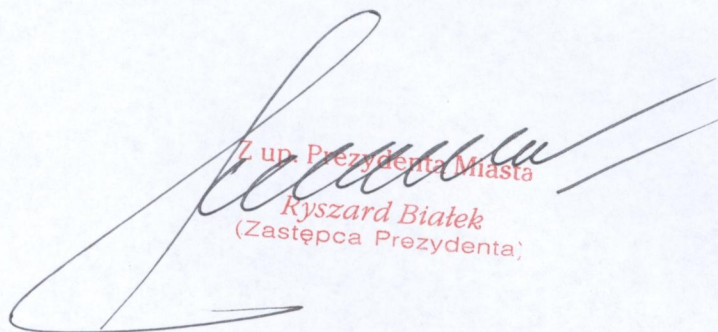
Z up. Prezydenta Miasta
Ryszard Białek
(Zastępca Prezydenta)