

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
tel.: 76 889 92 00
fax: 76 889 96 65
e-mail: legnica@tauron-dystrybucja.pl

Legnica dnia 23-09-2013r

URZĄD MIASTA
Plac Słowiański 8

59-220 LEGNICA

Nr TR2/KM-4113-30K/2013
1001179931

**WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ.**

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej

w Legnicy

z istniejącymi liniami kablowymi stanowiących składnik majątku TAURON
Dystrybucja S.A. podajemy warunki ich zabezpieczenia.

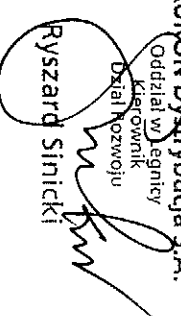
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego poza jezdnię/wjazd/chodnik a przypadku latarni oświetlenia drogowego przenieść ją poza teren kolizji.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. Lista kolidujących kabli:
 - a) 20kV 3 x XRUHAKXS 1 X 240 relacji stacja R-212 - stacja R-213,
 - b) 20kV 3 x XRUHAKXS 1 X 240 relacji stacja R-212 - stacja R-211,
 - c) 0,4kV YAKY 4 x 185 relacji stacja R-212 – złącze Z-82 ul. Złotoryjska,
 - d) 0,4kV YAKY 4 x 185 relacji stacja R-212 – złącze Z-84 ul. Złotoryjska,
 - e) 0,4kV YAKY 4 x 120 relacji stacja R-212 – złącze Z-7 ul. Klubowa(złącze unieczynnione – wyburzone),
 - f) 0,4kV YAKY 4 x 185 relacji stacja R-201-32 – złącze Z-62 ul. Złotoryjska,
 - g) 0,4kV YAKY 4 x 185 relacji stacja R-201-32 – złącze Z-45 ul. Złotoryjska,
 - h) 0,4kV YAKY 4 x 25 istniejąca linia oświetlenia ul. Klubowej wraz z latarniami.
4. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać

- tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
 6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych – Rejonu Dystrybucji Legnica ul. Działkowa 68-70 a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
 7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. muły) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
 9. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
 10. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Porozumienia.
 11. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
 12. Osoba do kontaktu Krzysztof Maciąg telefon 76 88 99 304.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny sieci.
2. Projekt Porozumienia

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
Kierownik
Dział Rozwoju

Ryszard Sinicki

Do wiadomości:

Pracownia Projektowa, Bartłomiej Dynowski
ul. Batalionu Parasol 8/4, 59-220 Legnica

Kopia:

1. RD2.1.
2. TR2 –aa

Sporządził:

Krzysztof Maciąg tel. 76 88 99 304.